



(EN) Passport/

Operation instruction

(KZ)

Паспорт/Қолдану бойынша
нұсқаулығы

(RU)

Паспорт/ Инструкция по
эксплуатации

(EN) Axial duct domestic electric fans

(KZ) Белағаштық каналдық тұрмы-
стық электр желдектіштері

(RU) Электровентиляторы

осевые канальные бытовые



(EN)



Attention!

Before using the appliance please read the contents of this instruction.



Attention!

Children of 8 years old and upward intend this appliance for use and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of knowledge, unless a person responsible for their safety has given them supervision or instruction concerning the use of the appliance. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Cleaning and service of the device shouldn't to be made by children without supervision.

Safety requirements

Base on type of protection from electric shock the fans relate to the devices of class II (220-240V/50Hz) or class III (12V/50 Hz). The climate category «moderately cold» Type «4» (УХЛ4). The level of protection against solid objects and water is IP 24.



Attention!

Specialists, who have a special allowance for such types of work, shall do connection of the fans to power supply. The temperature of fan exploitation cannot exceed the indicated range (from +1C to +40C).

Avoid the installation of the fan to one ventilation main line with smoke-deflecting pipe from devices, having fuel burners. In case of maintenance diagnostics, turn off the automatic breaker (S1 in OFF position) and call an electrician.



Attention!

All actions for connection, set up, maintenance and repair of the product have to be carried out only at mains voltage removed (S1 in OFF position).

One-phase main, to which the fan is connected, must correspond to the norms in force. Stationary electric wiring must be equipped with an automatic circuit breaker (S1 in the scheme). The connection is carried out through the switch (S2 in the diagram) that is built into the stationary wiring. The gap between switch contacts at all poles must be not less than 3 mm. In the option «02» the switch (S3 on the scheme) is built in the fan. Before installation, it is necessary to make sure that there is no visible damage of impeller, case, grill, and the flow passage of the case has no any extraneous things, which may damage impeller blades.

Correct use

Axial duct domestic electric fan, axial duct domestic removable electric fan is designed to remove odors and excess moisture from toilets, bathrooms and other small rooms, required ventilation.



Attention!

For the purposes of maintenance or complete replacement of the equipment, all fans must have detachable fixing.

SYMBOL LEGEND OF OPTIONS

Legend	Name	Legend	Name
-01	Axial duct domestic removable electric fans with main cable with switch and plug	C	Axial duct domestic removable electric fans with back flow valve
-02	Axial duct domestic removable electric fans with the pull-chain switch of turning on/off of the power supply or timer	MRe	Axial duct domestic removable electric fans with timer and photoelement controlling the regime and time of device work, equipped with ventilation mode.
ET	Axial duct domestic removable electric fans with electronic timer	S	Axial duct domestic removable electric fans with mosquito net
ETF	Axial duct domestic removable electric fans with phototimer	A	With automatic louvers
HT	Axial duct domestic removable electric fans with humidity sensor	XXX X XXXXX XXXXX name of color options 01,-02, ET, ETF, HT, 12V, BB, C, MRe, S, A flange dimensions (fig) model COMFORT, DISC, FAVORITE, FLOW, ERA, PROFIT, NEO, EURO	Example ERA 5 C ET -02 E 100 S
12V	Axial duct domestic removable electric fans with 12V motor, connection through step-down transformer		
BB	Axial duct domestic removable electric fans with ball bearing motor. Guarantees up to 40 000 hours of continuous operation.		

Additional options can be combined or absent.


MAIN TECHNICAL CHARACTERISTICS

Characteristics	COMFORT 4	COMFORT 5	DISC 4	DISC 5	FAVORITE 4	FAVORITE 5	FLOW 4	FLOW 5	FLOW 150	FLOW 6	E 100	E 125	E 150	NEO 4	NEO 5	NEO 6	ERA 4	ERA 5	ERA 6	PROFIT 4	PROFIT 5	PROFIT 150	PROFIT 6	EURO 4	EURO 5	EURO 6	EURO 4A	EURO 5A	EURO 6A
Flange diameter (mm)	100	125	100	125	100	125	100	125	150	160	100	125	150	100	125	150	100	125	150	100	125	150	100	125	150	100	125	150	
Efficiency (m3/h)	95	180	80	130	95	180	107	190	280	300	90	140	250	90	140	250	97	183	290	107	190	280	300	85	130	230	85	130	230
Power consumption (W)	16	18	16	20	16	18	14	18	20	22	14	16	16	14	16	16	14	16	16	14	18	20	22	14	14	14	18	16	16
Noise level (dB)	35	36	35	36	35	36	35	36	37	38	35	36	38	35	36	38	35	36	38	35	36	37	38	35	36	38	35	36	38
Weight (kg)	0,55	0,65	0,5	0,58	0,55	0,65	0,5	0,6	0,9	0,95	0,55	0,65	0,77	0,55	0,65	0,77	0,5	0,55	0,7	0,38	0,45	0,65	0,7	0,6	0,8	1,0	0,6	0,8	1,0

The fans are designed for connection to AC mains voltage 220-240 V (for a 12V fan with 12V option), frequency 50 Hz.

(EN)


COMFORT/DISC/FAVORITE/ERA/E/NEO/EURO



Model	d	A	E	B	C	X	Y	F*
ERA 4	100	150	55	150	22	135	135	7
ERA 5	125	175	61	175	23	160	160	8,5
ERA 6	150	200	62	200	24	185	185	10
E 100	100	160	76	160	9	140	140	7
E 125	125	180	82	180	9	160	160	8,5
E 150	150	205	86	205	9	187	187	10
NEO 4	100	160	76	160	12	140	140	7
NEO 5	125	180	82	180	11	160	160	8,5
NEO 6	150	205	86	205	11	187	187	10
COMFORT 4	100	162	52	168	21	140	140	7
COMFORT 5	125	162	59	168	21	140	140	8,5
DISC 4	100	160	49	160	36	140	140	8
DISC 5	125	185	49	185	38	165	165	10
FAVORITE 4	100	162	52	168	21	140	140	7
FAVORITE 5	125	162	59	168	21	140	140	8,5
EURO 4	100	160	62	160	30	140	140	7
EURO 5	125	187	66	187	30	160	160	8,5
EURO 6	150	213	70	213	30	187	187	10

*- This size is present only in fans with "back flow valve" option


FLOW

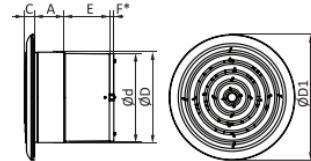

Model	d	D	D1	E	A	C	F*
FLOW 4	100	103	143	52	33	11	7
FLOW 5	125	128	164	58	34	12	8,5
FLOW 150	150	153	200	69	42	13	10
FLOW 6	160	163	200	66	42	13	-

*- This size is present only in fans with "back flow valve" option

PROFIT



Model	d	D	A	E	F*
PROFIT 4	100	103	80	30	7
PROFIT 5	125	128	82	30	8,5
PROFIT 150	150	153	104	35	10
PROFIT 6	160	163	101	35	-

*- This size is present only in fans with "back flow valve" option


INSTALLATION AND SET UP PROCEDURES

ERA fans are mounted both with airvents and independently.

ERA fans are intended for wall mounting. Models of ERA fans with a "BB" option are applied to wall and ceiling mounting.


Mounting of ERA fans is carried out as with ventilating air ducts and independently on a plain vertical or horizontal surface, for models with a "BB" option on a plain vertical surface of sufficient rigidity for installation of a product by means of screws. Tolerance range of a mounting surface in vertical and horizontal directions is $\pm 0,5$ mm.

Legend of circuit breaker S1 on the scheme



Circuit breaker S1

Legend of external switch S2 on the scheme



External switch S2

Legend of built-in switch S3 on the scheme



Built-in switch S3 (pull chain switch)




SCHEMATIC DIAGRAMS OF ERA FAN'S CONNECTION

Scheme 1

of fan connection (base model)

X-terminal block, 2 pairs


* Fans should only be connected to the AC network rated voltage 12 V (Marked on the fan case and packaging)



Scheme 2

of fan connection, equipped with - 02 option (pull-chain switch).


X2- terminal block, 3 pairs



Scheme 3 (for E/NEO model)

of fan connection, equipped with - 02 option(pull-chain switch)

X- terminal block, 2 pairs




WIRING DIAGRAM CONNECTION OF ERA FANS TO THE NETWORK

Connection of fan to the network shown in pic. 1-12

COMFORT / FAVORITE (pic. 1)

- remove the decorative front panel
- hold the power wire through the cable hole 1 in the case
- strip the insulation on 5-7 mm from the wire end
- insert wires into terminal box X and press them by tap screw
- fix the wires by means of cable clamp 2
- combine clamps of the decorative panel with grooves in the case
- fix the panel with screw




Pic.1 COMFORT/FAVORITE

(EN)

DISC (pic. 2)


- remove the decorative front panel, turning counterclockwise
- hold the power wire through the cable hole 1 in the case
- strip the insulation on 5-7 mm from the wire end
- insert wires into terminal box X and press them by tap screw
- fix the wires by means of cable clamp 2
- combine clamps of the decorative panel with
- grooves in the case and fix by rotation the panel relative to the case clockwise until the matching of the borders

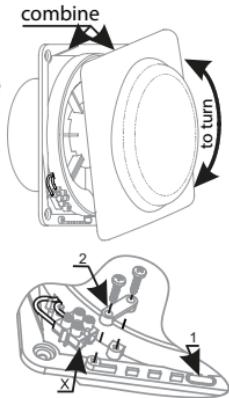

Pic.2 DISC

FLOW (pic. 3)


- remove the decorative grill;
- remove the protective cover;
- hold the power wire through the cable hole 1 in the case;
- strip the insulation on 7-8 mm from the wire end
- insert wires into terminal box X and press them by tap screw
- fix the wires by means of cable clamp 2
- install the protective cover;
- install the grill.

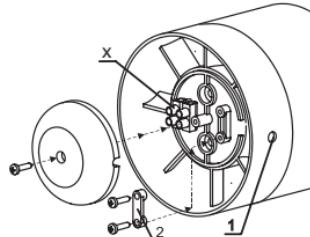

Pic.3 FLOW/PROFIT

PROFIT (pic. 3-5)


- remove the protective cover;
- hold the power wire through the cable hole 1 in the case;
- strip the insulation on 7-8 mm from the wire end
- insert wires into terminal box X and press them by tap screw
- fix the wires by means of cable clamp 2
- install the protective cover;

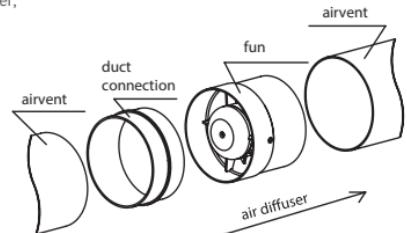

Pic.4 PROFIT

Fans of PROFITseries have different diameters of inlet and outlet pipes for the connection of diffusers with the flange of the corresponding diameter from absorption and air ducts from air side discharge.




- Install a duct fan;
- From absorption, accession of air ducts to the fan is possible through fittings of a necessary form and diameter or a decorative grill with a flange.

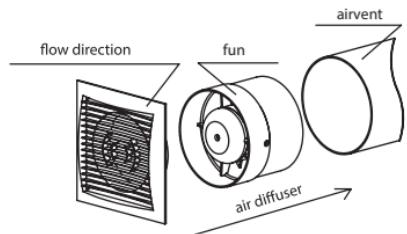


Pic.5 PROFIT

E/NEO (pic. 6-8)


- remove the decorative front panel
- hold the power wire through the cable hole 1 in the case
- strip the insulation on 5-7 mm from the wire end
- insert wires into terminal box X and press them by tap screw
- fix the wires by means of cable clamp 2
- combine clamps of the decorative panel with grooves in the case
- fix the panel with screw

**Pic. 6. E/NEO****Pic. 7. Option MRe****Pic. 8. E Option -02****ERA (pic. 9)**



- remove the decorative front panel
- hold the power wire through the cable hole 1 in the case
- strip the insulation on 5-7 mm from the wire end
- insert wires into terminal box X and press them by tap screw
- fix the wires by means of cable clamp 2
- combine clamps of the decorative panel with grooves in the case
- fix the panel with screw

**Рис.9 ERA****ERA Option -02 (pic. 10)**

- remove the decorative front panel
- install S3 switch to the fan case
- connect the wires by inserting the tip pins 3 to the switch S3
- hold the power wire through the cable hole 1 in the case
- strip the insulation on 5-7 mm from the wire end
- insert wires into terminal box X and press them by tap screw
- fix the wires by means of cable clamp 2
- combine clamps of the decorative panel with grooves in the case
- fix the panel with screw

**Pic.10 ERA Option -02****EURO (pic. 11-12)**

- remove the decorative front panel
- hold the power wire through the cable hole 1 in the case
- strip the insulation on 5-7 mm from the wire end
- insert wires into terminal box X and press them by tap screw
- fix the wires by means of cable clamp 2
- combine clamps of the decorative panel with grooves in the case
- fix the panel with screw

**Pic.11 EURO****Pic.12 EURO Option -02**

Maintenance

- disconnect the fan from the mains;
- remove the fan by disconnecting it from the duct and removed from the installation place.
- in case of heavy soiling, remove the fan impeller;
- wipe all plastic components with a soft cloth soaked in soapy water, it is not allowed transfer of washing solution to the motor;
- wipe all surfaces dry;
- assemble a fan and set it in place.

Storage and transportation

Keep the fan only in the packaging of the manufacturer in a ventilated room at a temperature of +5 ° C to +40 ° C and relative humidity of 80% (at T = 25 ° C). Keeping time - 5 years from date of manufacture. Products transported by any transport provided consumer protection or transport contained from the direct effects of rainfall, lack of bias transport places during transport, the lack of mutual physical impact during transportation and preservation of fans. Transportation is carried out in force with the rules for this transport.

**Utilization**

This appliance has a label in accordance with European Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment - WEEE). This order acts on rules on the territory throughout the EU and recycling of old appliances.

Service lifetime

Established service period - 5 years

Warranty

Fans are made by LLC «ERA» in accordance with applicable regulations and standards. Manufacturer guarantees the normal operation of the fan for 5 years from the date of sale in retail outlets subject to the rules of transportation, storage, installation, operation and other requirements of this instruction. In case of absence of the date of sale, the warranty period will be computed from the date of manufacture.

In case of finding failures in the work of the fan on the fault of manufacturer during the warranty period the consumer has the right to replace the fan in the factory that is

the same serial numbers on the product and in the passport. An availability of branded factory nameplate on the device is required! Please make sure it is available and store it on the device during its lifetime.

To confirm the date of purchase for warranty service or presentation of other legal requirements urge you need to retain proof of purchase (cheque, receipt, and other documents confirming the date and place of purchase).

Replacement will be made at the following address:

«ERA» LLC

390047, Novoselkovskaya street, 17, Ryazan city, Russia
tel. (4912) 24-16-00,
e-mail: sale@era.trade,
www.era.trade

Delivery set

- The assembled fan
- Passport/operation instruction
- Box packaging
- Dowel with screws - 4 PCs. (for fixing the fan) (except for PROFIT)
- Screws - 2 PCs (for mounting brackets) (except for PROFIT)
- Bracket - 1 PC. (except for PROFIT)
- Pull-chain switch - 1 PCs. (for models ERA-02)

МАҚСАТТАЛҒАН ҚОЛДАНУЫ

Тұрмыстық белгаштық қаналдық электр жедеткіші (ВОК), тұрмыстық белгаштық қаналдық электр қанталған жедеткіші (ВОКН) туалет және ванна бөлмелерінен, сонымен құттар жедеттүді талап етегін басқа шағын бөлмелерден жағымсыз істерді көтіру үшін қолдануға арналған.



ЕСКЕРТПЕ!

Бұл электр бұйым физикалық, психикалық немесе ақыл-ой қабілеттері тәмен болған тұлғалар арқылы (осылардың арасында балалар) немесе осы бүйіммен жұмыс істеу бойынша тәжірибес немесе білімдері жоқ болса, олар бүйіммен бақылаусыз болса немесе осы тұлғаларды қауіпсіздігі үшін жауапты адамдар арқылы осы бүйіммен жұмыс істеуіне үретілімесе, қолдану үшін мақсатталмаған. Электр бүйіммен ойнауларын болдырмау үшін балаларды бақылап жүруінә керек.

Қауіпсіздік бойынша талаптар

Электр тоғы арқылы зақымданудан қорғау түрі бойынша электр жедеткіштер ГОСТ (МЕМСТ) 30345.0-95 бойынша II санаттық құралдарына (220-240 В/50 Гц) немесе III санаттық құралдарына (12В/50 Гц) жатады. ГОСТ (МЕМСТ) 150150-69 бойынша УХЛ4. Электр бұйым қабына қатты түрлі заттары мен судың кіруінен қорғау бойынша деңгей ГОСТ (МЕМСТ) (МЭК 529-89) сай: IP24.



ЕСКЕРТПЕ!

Жедеткіштердің іске қосылуы осы жұмыстарды өткізу үшін арнайы руқасы бар электрик мамандары арқылы өткізіледі. Жедеткіштерді белгіленіп көрсетілген температура аумағынан (+1°C тан +40°C дейін) тыс болған жағдайларда қолдануға болмайды.

Жедеткішті отын жанағысы бар құралдардан тутін шығаратын түтігімен жабдықталған жедету магистраліне бірге орнатылуы руқасат етілмейді. Ақаулықтар табылған жағдайларда автоматты өшіріп (S1 бөлшегін OFF позициясына қойып), электрик мамандың шақырыныз



ЕСКЕРТПЕ!

Құралды қолдану алдынан міндетті түрде осы нұсқаулықты оқып, оның мазмұнымен танысып алыңыз.



ЕСКЕРТПЕ!

Бұйымды іске қосу, реттеу, құту және жөндеу бойынша өткізілетін барлық әрекеттері тек қана электр жүйесінің ажыратылған жағдайында өткізілуі тиис (S1 бөлшегі OFF позициясында).

Жедеткіш қосу үшін қолданылатын бір фазалық электр жүйесі қолдануда болған нормаларына сай болуы керек. Стационарлық электр өтізіші сымы электр жүйені қорғау автоматы арқылы жабдықталған болуы тиис (схемада S1 қылып көрсетілген). Иске қосылуы стационарлық сымы ішіне құрастырып орнатылған айырғыш арқылы өткізілу керек (схемада S2 қылып көрсетілген). Айырғыш контакттары арасындаға санылау барлық полюстарында 3 мм көлемінен аз болмауы қажет. «-02» опциясында айырғыш (схемада S3 қылып көрсетілген) жедеткіш ішіне құрастырылып шығарылған. Құрастырып орнату алдынан қалақты дөңгелегі, түркі, шілтерде көзбен көріне алатын бұзылып зақымдануының болмауын тексеруінә және түркіның ағызып шығаратын бөлшегінде жедеткіштің қалақтарын бұзып зақымдай алатын бөтен заттардың жоқ болуын тексеріп алудың керек.

ОПЦИЯЛАРДЫҢ ШАРТТЫ БЕЛГІЛЕРІ


Белгіленуі	Аталуы	Белгіленуі	Аталуы
-01	Айырыш және айырымен жабдықталған жөл кабелі бар кабелдік түрмистық белағаштық каналдық қапталған электр жедеткіштер	C	Кері клапаны бар түрмистық белағаштық каналдық қапталған электр жедеткіштер
-02	Жедеткіш немесе таймерді құат көзіне қосу/ құат көзінен өширу үшін тартулы баулы өшірішімен жабдықталған түрмистық белағаштық каналдық қапталған электр жедеткіштер	MRe	Таймермен және фотоселламен, құрылғының режимі мен уақытын, жедету режимін басқарады.
ET	Электрондық таймері бар түрмистық белағаштық каналдық қапталған электр жедеткіштер	S	Жәндіктерден қорғайтын торшасымен жабдықталған түрмистық белағаштық каналдық қапталған электр жедеткіштер
ETF	Фототаймері бар түрмистық белағаштық каналдық қапталған электр жедеткіштер	A	Автоматикалық жалюздермен
HT	Ұылғалдылық тетігімен жабдықталған түрмистық белағаштық каналдық қапталған электр жедеткіштер	xxx x xxxxx xxxx түстериң аталуы опциялары 01,-02, ET, ETF, HT, 12V, BB, C, MRe, S, A	Белгілеу үлгісі ERA 5 С ET -02 E 100 S
12V	12V қозғалтышы бар түрмистық белағаштық каналдық электр жедеткіштер, қосылуы темендететін трансформаторы арқылы	Ернекем мемлекеттер (сандарап) улгілері: COMFORT, DISC, FAVORITE, FLOW, E, ERA, PROFIT, NEO, EURO	
BB	Шарыл мойынгеректермен жабдықталған түрмистық белағаштық каналдық электр жедеткіштер. 40 мың сағат бойы үзіллісіз жұмыс істеудің қамтамасыз етеді.		

НЕГІЗГІ ТЕХНИКАЛЫҚ МӘЛІМЕТТЕРІ

Сипаттамалары	COMFORT 4	COMFORT 5	DISC 4	DISC 5	FAVORITE 4	FAVORITE 5	FLOW 4	FLOW 5	FLOW 150	FLOW 6	E 100	E 125	E 150	NEO 4	NEO 5	NEO 6	ERA 4	ERA 5	ERA 6	PROFIT 4	PROFIT 5	PROFIT 150	PROFIT 6	EURO 4	EURO 5	EURO 6	EURO 4A	EURO 5A	EURO 6A	
Ернекем диаметри (мм)	100	125	100	125	100	125	100	125	150	160	100	125	150	100	125	150	100	125	150	100	125	150	100	125	150	100	125	150		
Өнімділігі(м ³ /час)	95	180	80	130	95	180	107	190	280	300	90	140	250	90	140	250	97	183	290	107	190	280	300	85	130	230	85	130	230	
Өнімділік (Вт)	16	18	16	20	16	18	14	18	20	22	14	16	16	14	16	16	14	16	16	14	16	18	20	22	14	14	14	18	16	16
Шыулы деңгейі (дБ)	35	36	35	36	35	36	35	36	37	38	35	36	38	35	36	38	35	36	38	35	36	37	38	35	36	38	35	36	38	
Массасы (кг)	0,55	0,65	0,5	0,58	0,55	0,65	0,5	0,6	0,9	0,95	0,55	0,65	0,77	0,55	0,65	0,77	0,5	0,55	0,7	0,38	0,45	0,65	0,7	0,6	0,8	1,0	0,6	0,8	1,0	

Жедеткіштер (12V опциясы болған жедеткіштерді) көрнейі 220-240 В, жиілігі 50 Гц болған ауыстырмалы электр тоқ жүйесіне қосу үшін мақсатталған


COMFORT/DISC/FAVORITE/ERA/E/NEO/EURO



Үлгі	d	A	E	B	C	X	Y	F*
ERA 4	100	150	55	150	22	135	135	7
ERA 5	125	175	61	175	23	160	160	8,5
ERA 6	150	200	62	200	24	185	185	10
E 100	100	160	76	160	9	140	140	7
E 125	125	180	82	180	9	160	160	8,5
E 150	150	205	86	205	9	187	187	10
NEO 4	100	160	76	160	12	140	140	7
NEO 5	125	180	82	180	11	160	160	8,5
NEO 6	150	205	86	205	11	187	187	10
COMFORT 4	100	162	52	168	21	140	140	7
COMFORT 5	125	162	59	168	21	140	140	8,5
DISC 4	100	160	49	160	36	140	140	8
DISC 5	125	185	49	185	38	165	165	10
FAVORITE 4	100	162	52	168	21	140	140	7
FAVORITE 5	125	162	59	168	21	140	140	8,5
EURO 4	100	160	62	160	30	140	140	7
EURO 5	125	187	66	187	30	160	160	8,5
EURO 6	150	213	70	213	30	187	187	10

*- Бұл көлемдер тек қана кері клапан опциясы бар болған жедеткіштерде бар болады


FLOW

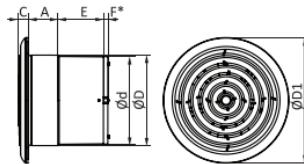

Үлгі	d	D	D1	E	A	C	F*
FLOW 4	100	103	143	52	33	11	7
FLOW 5	125	128	164	58	34	12	8,5
FLOW 150	150	153	200	74	35	13	10
FLOW 6	160	163	200	66	42	13	-

*- Бұл көлемдер тек қана кері клапан опциясы бар болған жедеткіштерде бар болады

PROFIT



Үлгі	d	D	A	E	F*
PROFIT 4	100	103	80	30	7
PROFIT 5	125	128	82	30	8,5
PROFIT 150	150	153	104	35	10
PROFIT 6	160	163	101	35	-

*- Бұл көлемдер тек қана кері клапан опциясы бар болған жедеткіштерде бар болады

(KZ)

ҚҰРАСТАРЫП ОРНАТУ МЕН ИСКЕ ҚОСУ ҮШИН ДАЙЫНДАУ

ERA жедеткіштеріңін көмегінде қосу арқылы ERA жедеткіштеріңін қабыраларға орнату үшін мақсатталған. ВВ опциясы бар ERA жедеткіштері қабыраларға орнату үшін мақсатталған.


ERA жедеткіштердің орнатылуы желдету ауда өткізгіштерімен және дербес түрде орнатылып қойыла алынаады. ERA жедеткіштері қабыраларға орнату үшін мақсатталған. ВВ опциясы бар ERA жедеткіштері қабыраларға орнату үшін мақсатталған.

S1 қорғау автоматтың схемадағы белгіленгенүі



S1 қорғау автоматы

S2 сыртқы ешіргіштің схемадағы белгіленгенүі



S2 сыртқы ешіргіші

S3 құрастырылған айрытының белгіленгенүі



Ішіне құрастырылған S3 айрымы (тартпалы айрымы)




ERA ЖЕДЕТКІШТЕРІН ҚОСУ БОЙЫНША НЕГІЗГІ СХЕМАЛАРЫ

1ші схема

Жедеткіштердің іске қосу (базалық нұсқа) X-клемма тақтасы, 2 жұп


*Жедеткіштердің тек қана номиналдық кернеуі 12 В болған аустырмалы тоқ жептіне қосуға болады (жедеткіш түркісі мен қорабындағы белгілеуді қарашыз)



220-240В (12 В*)

2ші схема


02 опциясымен (тартпалы айрымы) жабдықталған жедеткіштердің іске қосу X-клемма тақтасы, 3 жұп



220-240В

3ші схема (E/NEO үлгісі үшін)

02 опциясымен (тартпалы айрымы) жабдықталған жедеткіштердің іске қосу, X-клемма тақтасы, 2 жұп




220-240В

ERA ЖЕДЕТКІШТЕРІН ЖЕЛІГЕ ҚОСУ БОЙЫНША МОНТАЖДЫҚ СХЕМАЛАР

Жедеткіштердің желігі қою реті 1-12 суреттерінде көрсетілген

COMFORT / FAVORITE (1ші сурет)



- декоративтік қорғау тақтасының шығарының алыңыз;
- желі сымын жедеткіш түркісінде (1) кабелдерге арналған саңылауы арқылы өткізіңіз;
- сымдардың оқшаулауын 5-7 мм ұзындығында шешініз;
- сымдарды X клемма тақтасына енгізін, оларды бұрама арқылы қыстырыңыз;
- сымдарды кабель қыскырыш (2) кемегімен бекітіліңіз;
- декоративтік тақтасының бекіткіштерін түткәдалы саңылаулармен бірліктіріңіз;
- тақтаны бұрамамен бекітініз.



1ші сурет: COMFORT/FAVORITE

DISC (2ші сурет)


- декоративтік қорғау тақташасын, оны сағат тіліне қарсы бағытымен бұра отырып, шығарып алыңыз;
- желі сымын желдеткіш түркісіндағы (1) кабелдерге арналған санылауы арқылы еткізіңіз;
- сымдар оқшаулаудын 7-8 мм ұзындығында шешіңіз;
- сымдарды X клемма тақтасына енгізіп, оларды бұрама арқылы қыстырыңыз;
- сымдарды кабелдік қысқыш (3) көмегімен бекітіп алыңыз;
- декоративтік қорғау панелінің бекіткіштерін түркідағы санылаулармен біркітіріп, тақтаны, түркіга қарағанда, сағат
- тілі бағытымен шеттері бір біріне үйлескенше дейін бұрып, бекітіп алыңыз.



2ші сурет: DISC

FLOW (3ші сурет)


- декоративтік торды шығарып алыңыз;
- қорғау қақлағын шығарып алыңыз;
- желі сымын желдеткіш түркісіндағы (1) кабелдерге
- арналған санылауы арқылы еткізіңіз;
- сымдар оқшаулаудын 7-8 мм ұзындығында шешіңіз;
- сымдарды X клемма тақтасына енгізіп, оларды бұрама арқылы қыстырыңыз;
- сымдарды кабелдік қысқыш (3) көмегімен бекітіп алыңыз;
- қорғау қақлағын орнына қайта орнатыңыз;
- торды орнына орнатыңыз.

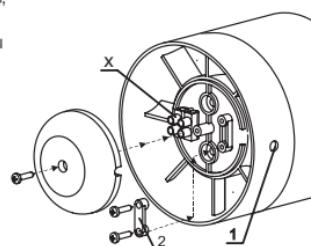

3ші сурет: FLOW/PROFIT

PROFIT (3ши-5ши суреттөр)


- қорғау қақлағын шығарып алыңыз;
- желі сымын жеделтік шүркісіндағы (1) кабелдерге
- арналған санылауы арқылы еткізіңіз;
- ұымдар оқшаулаудын 7-8 мм ұзындығында шешіңіз;
- сымдарды X клемма тақтасына енгізіп, оларды бұрама арқылы қыстырыңыз;
- сымдарды кабелдік қысқыш (2) көмегімен бекітіп алыңыз;
- қорғау қақлағын орнына қайта орнатыңыз.

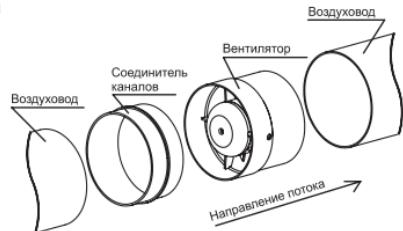

**4ши сурет:
PROFIT**

PROFIT сериясының желдеткіштері диаметрлері түрлі болған кіру жөне шығу келте күбірларымен, ауаны айдау жағынан сорып тарту жөне ауа еткізіш жақтарынан ауа таратушыларды лайықты көлемі бар ернемекпен біркітіріп қоса алу үшін, жабдықталған.


- Ауа еткізішке желдеткішті орнатыңыз;
- Сорып тартатын жағынан лайықты нысаны мен диаметрі немесе ернемегі бар декоративтік шілтерімен жабдықталған фасондық бүйімдер арқылы желдеткішке ауа еткізіштерін біркітіріп қосуға болады.

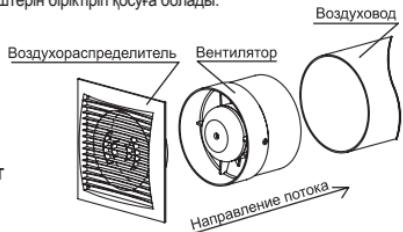


(KZ)

E/NEO (бұшы-8ші суреттер)

- декоративтік беттік тақтасын шығарып алыңыз;
- сымдар оқшаулауын 5-7 мм үзындығында шешіңіз;
- сымды жеделтіш түркісіндеңда саңылау (1) арқылы мен кабелді еткізу үшін арналған жерінен еткізіңіз;
- сымдарды X клемма тақтасына енгізіп, оларды бұрама арқылы қыстырыңыз;
- сымдарды қысқыш (2) көмегімен бекітіп алыңыз;
- декоративтік қорға панельнің бекітіштерін түркідағы саңылаулармен бірліктіріп, тақтаны, түркіға қарағанда, сағат
- декоративтік тақтасының бекітіштерін түркідағы саңылаулармен үйлестіріп бекітіңіз;
- панельвін бұрамасымен бекітіңіз.




6ші сурет: E/NEO



8ші сурет:
E -02 опциясы

ERA (9шы сурет)


- декоративтік беттік тақтасын шығарып алыңыз;
- желі сымын жеделтіш түркісіндеңда мен кабелді еткізу үшін арналған саңылауынан (1) еткізіңіз;
- сымдар оқшаулауын 5-7 мм үзындығында шешіңіз;
- сымдарды X клемма тақтасына енгізіп, оларды бұрама арқылы қыстырыңыз;
- сымдарды қысқыш (2) көмегімен бекітіп алыңыз;
- декоративтік тақтасының бекітіштерін түркідағы саңылаулармен үйлестіріп бұрамасымен бекітіңіз;



9ші сурет: ERA

ERA -02 опциясы (10шы сурет)


- жеделтіштердің декоративтік беттік тақтасын шығарып алыңыз;
- S3 айырғышын жеделтіш түркісіндеңда орнатыңыз;
- қада үштарын (3) S3 айырғышын енгізіп, сымдарды бірліктіріп қосыңыз;
- желі сымын жеделтіш түркісіндеңда мен кабелді еткізу үшін арналған саңылауынан (1) еткізіңіз;
- сымдар оқшаулауын 5-7 мм үзындығында шешіңіз;
- сымдарды X2 клемма тақтасына енгізіп, 10ші сурет: ERA -02 опциясы оларды бұрама арқылы қыстырыңыз;
- сымдарды қысқыш (2) көмегімен бекітіп алыңыз;
- декоративтік тақтасының бекітіштерін түркідағы саңылаулармен үйлестіріп бұрамасымен бекітіңіз;




10ші сурет: ERA -02 опциясы

EURO (11ши-12ши суреттер)

- декоративтік беттік тақтасын шығарып алыңыз;
- желі сымын жеделтіш түркісіндеңда мен кабелді еткізу үшін арналған саңылауынан (1) еткізіңіз;
- сымдар оқшаулауын 5-7 мм үзындығында шешіңіз;
- сымдарды X клемма тақтасына енгізіп, оларды бұрама арқылы қыстырыңыз;
- сымдарды қысқыш (2) көмегімен бекітіп алыңыз;
- декоративтік тақтасының бекітіштерін түркідағы саңылаулармен үйлестіріп бұрамасымен бекітіңіз;



11ші сурет: EURO



12 ші сурет:EURO -02 опциясы

Техникалық жұмыстардың еткізу бойынша нұсқаулар

- желдектішті электр жүйесінен ажыратыныз;
- желдектішті ауда еткізгіштер мен ауда таратуыштардан ажыратып алып және орнатылған жерінен шығарып алып, желдектіш демонтажын еткізіңіз;
- қатты кірленген жағдайда желдектішті қалакты дөңгелегін шығарып алышыз;
- пластмассадан жасалған барлық белшектерін сабын ерітіндісінде суланған жұмсақ шуберекпен сүртіп алышыз, жуу ерітіндісінә электр қозғалтышына түсін болдырыманыз;
- барлық үстілерді ёбден құргатып сүртіңіз;
- желдектішті қайта құрастырып алып, орнына орнатыңыз.

Сақтау мен тасымалдау шарттары

Желдектіш тек қана шығарушының орамасы мен қорабына салынып, желдектіліктің және температурасы +5°C тен +40°C дейін болған және салыстырмады ылғалдылыры 80 % аспалтын (T=25°C болғанда) бөлмеде сақталуы керек. Сақтау мерзімі – шығарылған күннен бастап 5 жыл.

Бұйымдарды, тұтынушылық немесе тасымалдау ыдысы тікелей атмосфералық өсерлері мен жауын-шашынның түсүінен қорғау шарты орындалғанда, тасымалдау үақытында тасымалдау орыннан жылжын кетуіне жол берілмегенінде, тасымалдау барысында бір-біріне соғылып қалмауы мен желдектіштердің бұзылмай сақталуы қамтамасыз етілгенде көліктедірін әр түрі арқылы тасымалдауға болады. Тасымалдау қолданылатын көлік түрі үшін күште болған ережелеріне сай өткізіледі.



Көдеге жарату

Бұл бұйым есік электрикалық және электроникалық бұйымдарды көдеге жарату бойынша 2002/96/ЕC Еуропалық директивасына сай белгіленген (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Осы директива арқылы бүкіл Еуропа Одағы аумағында күште болған есік бұйымдарды көдеге жарату бойынша қабылдау ережелері белгіленген.

Қызмет мерзімі

Белгіленген қызмет мерзімі - 5 жыл.

Шығарушының кепілдемелері

Желдектіштер «ЭРА» компаниясы арқылы ТУ 3468-001-96059883-2010 талаптарына, қолдануда болған нормалар мен стандарттарына сай шығарылған.

Шығарушы тарабынан, тасымалдау, сақтау, құрастырып орнату монтажы, іске қосып қолдану және осы нұсқаулықтың басқа шарттары

мен талаптары орындалғанда балшек сауда жерлерінде сатып алынғаннан күннен бастап 5 жыл бойы қалыпты түрde жұмыс істеуін кепіл етіледі. Сату күні туралы белгісі жоқ болған жағдайда кепілдеме етілтін гарантиялық мерзімі шығарылған күннен бастапын саналатын болады. Кепілдеме етілтін уақыт ішінде шығаруши тарабынан жасалған қателер арқылы пайдада болатын ақаулықтар арқылы желдектіш жұмысының бұзылуы пайда болса, тұтынушыға, желдектіштің шығаруши зауытында, бұйымдағы және бұйым паспортындағы сериялық нөмірі бірдей болғанда, ауыстырылып берілу тиіс!

Бұйымда міндетті түрде зауыттық тақташасында бар болуы тиіс! Бұйымыңда осы тақташасының бар болуын тексеріп, оны бұйымың үбкіл қызмет мерзімі бойынша бұйымда сақтап жүрініз.

Кепілдеме мерзімі бар болғанда бұйымды сатып алу күні мен уақытын дәлелдейтін растау қағаз-құжаттарын алу үшін немесе заң бойынша қарастырылған басқа талаптардың қойында сатып алу бойынша қағаз-құжаттардың қарастырылған басқа талаптардың қойында сатып алу бойынша қағаз-құжаттарындағы заңнан басқа қағаз-құжаттар (мен жерін растайтын басқа қағаз-құжаттар).

Бұйымның ауыстырылып берілетін жері:

390047, Ресей, Рязань қаласы, Новоселковская к., 17,

Телефон/факс: (4912) 24-16-00

E-mail: sale@era.trade

www.era.trade

Жеткізу/сату көлемі

- Жиналып қоылған желдектіш;
- Бұйым паспорты мен қолдану бойынша нұсқаулық;
- Орама қорабы;
- Сыртқы бұрандастымен арналы дюбель бұрандалы шегелер - 4 дана (желдектіштердің бекіту үшін) (PROFIT бұйымдарынан басқа желдектіштер үшін);
- Сыртқы бұрандалы шегелер - 2 дана (PROFIT бұйымдарынан басқа желдектіштер үшін);
- Қапсырма - 1 дана (PROFIT бұйымдарынан басқа желдектіштер үшін);
- Тартпалы айырғыш - 1 дана (ERA-02 үлгілер үшін).

НАЗНАЧЕНИЕ

Электроповетилятор осевой канальный бытовой (ВОК), электроповетилятор осевой канальный бытовой накладной (ВОКН) пред назначен для удаления неприятных запахов и лишней влаги из туалетных, ванных комнат, а так же из других небольших помещений, нуждающихся в вентиляции.



ВНИМАНИЕ!

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

Требования безопасности

По типу защиты от поражения электрическим током вентиляторы относятся к приборам II класса (220-240 В/50 Гц) или класса III (12В/50 Гц) по ГОСТ 30345.0-95. Вид климатического исполнения изделия УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. Степень защиты оболочки электрооборудования от проникновения твёрдых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89): IP24



ВНИМАНИЕ!

Подключение вентиляторов производится специалистами - электриками, имеющими специальный допуск к выполняемым работам. Запрещается эксплуатация вентиляторов за пределами указанного температурного диапазона (от +1°C до + 40°C).

Запрещается установка вентилятора в одну вентиляционную магистраль с дымоудаляющей трубой от устройств, имеющих топливные горелки. В случае обнаружения неисправностей отключить автомат (S1 в положении OFF) и вызвать электрика.



ВНИМАНИЕ!

Перед использованием прибора обязательно ознакомьтесь с содержанием данной инструкции.



ВНИМАНИЕ!

Все действия, связанные с подключением, настройкой, обслуживанием и ремонтом изделия, производить только при снятом напряжении сети (S1 в положении OFF).

Однофазная сеть, к которой подключается вентилятор, должна соответствовать действующим нормам. Стационарная электропроводка должна быть оборудована автоматом защиты сети (S1 на схеме). Подключение необходимо осуществлять через выключатель (S2 на схеме), встроенный в стационарную проводку. Зазор между контактами выключателя на всех полюсах должен быть не менее 3 мм. В исполнении опции «-02» выключатель (S3 на схеме) встроен в вентилятор. Перед установкой необходимо убедиться в отсутствии видимых повреждений крыльчатки, корпуса, решетки, а также в отсутствии в проточной части корпуса посторонних предметов, которые могут повредить лопасти крыльчатки.



ВНИМАНИЕ!

В целях технического обслуживания или полной замены оборудования, все вентиляторы должны иметь разъемные крепления.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ОПЦИЙ

Обозначение	Наименование	Обозначение	Наименование
-01	с сетевым кабелем с выключателем и вилкой	MRe	с таймером и фотодатчиком, контролирующими режим и время работы устройства, с режимом проветривания.
-02	с шнуровым тяговым выключателем включения/выключения питания вентилятора или таймера	S	с защитной сеткой от насекомых.
ET	с электронным таймером	A	с автоматическими жалюзи
ETF	с фототаймером	xxx	наименование цвета
HT	с датчиком влажности	x	опции 01, -02, ET, ETF, HT, 12V, BB, C, MRe, S, A
12V	с двигателем 12V, подключение через понижающий трансформатор.	xxxxx	размер фланца (цифры)
BB	с двигателем на шарикоподшипниках. Гарантирует до 40 тысяч часов непрерывной работы.	xxxx	модель COMFORT, DISC, FAVORITE, FLOW, E, ERA, PROFIT, NEO, EURO
C	с обратным клапаном		

Пример обозначения
ERA 5 С ET -02
E 100 S

Дополнительные опции могут быть комбинированы или отсутствовать.


ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	COMFORT 4	COMFORT 5	DISC 4	DISC 5	FAVORITE 4	FAVORITE 5	FLOW 4	FLOW 5	FLOW 150	FLOW 6	E 100	E 125	E 150	NEO 4	NEO 5	NEO 6	ERA 4	ERA 5	ERA 6	PROFIT 4	PROFIT 5	PROFIT 150	PROFIT 6	EURO 4	EURO 5	EURO 6	EURO 4A	EURO 5A	EURO 6A	
	100	125	100	125	100	125	100	125	150	160	100	125	150	100	125	150	100	125	150	100	125	150	160	100	125	150	100	125	150	
Диаметр фланца (мм)	95	180	80	130	95	180	107	190	280	300	90	140	250	90	140	250	97	183	290	107	190	280	300	85	130	230	85	130	230	
Производительность (м³/час)	16	18	16	20	16	18	14	18	20	22	14	16	16	14	16	16	14	16	16	14	18	20	22	14	14	14	18	16	16	
Потребляемая мощность (Вт)	35	36	35	36	35	36	35	36	37	38	35	36	38	35	36	38	35	36	38	35	36	37	38	35	36	38	35	36	38	
Уровень шума (дБ)	0,55	0,65	0,5	0,58	0,55	0,65	0,5	0,6	0,9	0,95	0,55	0,65	0,77	0,55	0,65	0,77	0,5	0,55	0,7	0,38	0,45	0,65	0,7	0,6	0,8	1,0	0,6	0,8	1,0	
Масса (кг)																														

Вентиляторы предназначены для подключения к сети переменного тока напряжением 220-240 V (12V для вентиляторов с опцией **12V**) частотой 50 Hz.

(RU)


COMFORT/DISC/FAVORITE/ERA/E/NEO/EURO



Модель	d	A	E	B	C	X	Y	F*
ERA 4	100	150	55	150	22	135	135	7
ERA 5	125	175	61	175	23	160	160	8,5
ERA 6	150	200	62	200	24	185	185	10
E 100	100	160	76	160	9	140	140	7
E 125	125	180	82	180	9	160	160	8,5
E 150	150	205	86	205	9	187	187	10
NEO 4	100	160	76	160	12	140	140	7
NEO 5	125	180	82	180	11	160	160	8,5
NEO 6	150	205	86	205	11	187	187	10
COMFORT 4	100	162	52	168	21	140	140	7
COMFORT 5	125	162	59	168	21	140	140	8,5
DISC 4	100	160	49	160	36	140	140	8
DISC 5	125	185	49	185	38	165	165	10
FAVORITE 4	100	162	52	168	21	140	140	7
FAVORITE 5	125	162	59	168	21	140	140	8,5
EURO 4	100	160	62	160	30	140	140	7
EURO 5	125	187	66	187	30	160	160	8,5
EURO 6	150	213	70	213	30	187	187	10

*-Данный размер присутствует только у вентиляторов с опцией обратный клапан


FLOW

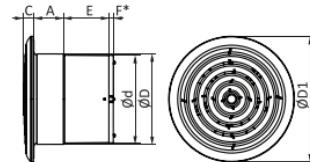

Модель	d	D	D1	E	A	C	F*
FLOW 4	100	103	143	52	33	11	7
FLOW 5	125	128	164	58	34	12	8,5
FLOW 150	150	153	200	74	35	13	10
FLOW 6	160	163	200	66	42	13	-

*-Данный размер присутствует только у вентиляторов с опцией обратный клапан

PROFIT



Модель	d	D	A	E	F*
PROFIT 4	100	103	80	30	7
PROFIT 5	125	128	82	30	8,5
PROFIT 150	150	153	104	35	10
PROFIT 6	160	163	101	35	-

*-Данный размер присутствует только у вентиляторов с опцией обратный клапан

УСТАНОВКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Вентиляторы ERA монтируются как с вентиляционными воздуховодами, так и самостоятельно. Вентиляторы ERA предназначены для настенного монтажа. Модели вентиляторов ERA с опцией ВВ, предназначены для настенно-потолочного монтажа.

Монтаж вентиляторов ERA осуществляется как с вентиляционными воздуховодами, так и самостоятельно на ровную вертикальную поверхность, для моделей с опцией ВВ на ровную вертикальную или горизонтальную поверхность, достаточной жесткости для установки изделия при помощи шурупов. Допустимое отклонение монтажной поверхности по вертикали и горизонтали $\pm 0,5$ мм.

Обозначение автомата защиты S1 на схеме



Автомат защиты S1

Обозначение внешнего выключателя S2 на схеме



Внешний выключатель S2

Обозначение встроенного выключателя S3 на схеме



Выключатель встроенный S3
(тяговый выключатель)

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ ERA

Схема 1

Подключение вентиляторов (базовая модель)

X - клеммная колодка, 2 пары

"Вентиляторы необходимо подключать только к сети переменного тока номинальным напряжением 12 В

(Маркировка на корпусе вентилятора и упаковке)

220-240В (12 В*)




Схема 2

Подключения вентиляторов оснащенных опцией - 02 (тяговый выключатель).
X2 - клеммная колодка, 3 пары

220-240В





Схема 3 (для модели E/NEO)

Подключения вентиляторов, оснащенных опцией - 02 (тяговый выключатель).
X - клеммная колодка, 2 пары

220-240В



МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ERA

Подключение вентилятора к сети показано на Рис. 1-12

COMFORT/FAVORITE (рис. 1)

- снять декоративную лицевую панель
- провести сетевой провод через кабельное отверстие 1 в корпусе вентилятора
- снять изоляцию проводов на длине 5-7 мм
- вставить провода в клеммник X, зажать их винтами
- закрепить провода при помощи кабельного зажима 2
- совместить фиксаторы декоративной панели с пазами в корпусе.
- закрепить панель винтом




Рис.1 COMFORT/FAVORITE

(RU)

DISC (рис. 2)

- снять декоративную лицевую панель поворота против часовой стрелки
- провести сетевой провод через кабельное отверстие 1 в корпусе вентилятора
- снять изоляцию проводов на длине 5-7 мм
- вставить провода в клеммник X, зажать их винтами
- закрепить провода при помощи кабельного зажима 2
- совместить фиксаторы декоративной панели с пазами в корпусе и закрепить поворотом панели относительно корпуса по часовой стрелке до совпадения граней

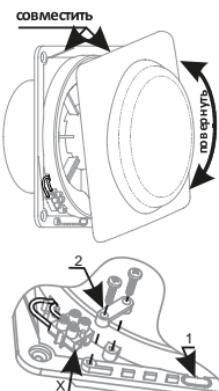


Рис.2 DISC

FL OW (рис. 3)

- Снять декоративную решётку;
- Снять защитную крышку;
- Провести провод через отверстие 1 в корпусе вентилятора;
- Снять изоляцию проводов на длине 7-8 мм;
- Вставить провода в клеммник X, зажать их винтами;
- Закрепить провода при помощи зажима 2;
- Установить защитную крышку на место;
- Установить решётку.

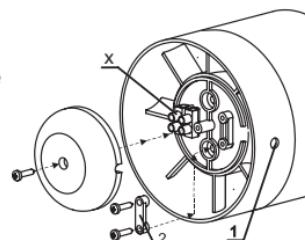


Рис.3 FLOW/PROFIT

PROFIT (рис. 3-5)

- Снять защитную крышку;
- Провести провод через отверстие 1 в корпусе вентилятора;
- Снять изоляцию проводов на длине 7-8 мм;
- Вставить провода в клеммник X, зажать их винтами;
- Закрепить провода при помощи зажима 2;
- Установить защитную крышку на место.

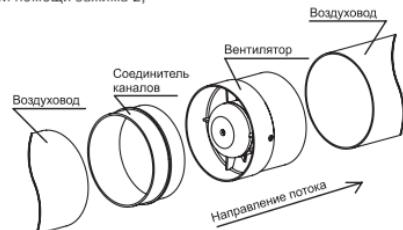


Рис.4 PROFIT

Вентиляторы серии PROFIT имеют разные диаметры входного и выходного патрубков для возможности присоединения воздухораспределителей с фланцем соответствующего диаметра со стороны всасывания и воздуховодов со стороны нагнетания.

- Установить в воздуховод вентилятор;
- Со стороны всасывания возможно присоединение к вентилятору воздуховодов через фасонные изделия необходимой формы и диаметра или декоративной решётки с фланцем.

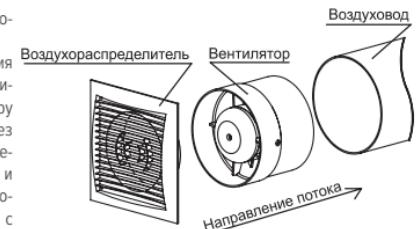






Рис.5 PROFIT

E/NEO (рис. 6-8)


- снять декоративную лицевую панель;
- снять изоляцию проводов на длине 5-7 мм;
- пропустить сетевой провод через кабельное отверстие 1 в корпусе вентилятора и кабельный ввод;
- вставить провода в клеммник X, зажать их винтами;
- закрепить провода при помощи кабельного зажима 2;
- совместить фиксаторы декоративной панели с пазами в корпусе;
- закрепить панель винтом

**ERA (рис. 9)**


- снять декоративную лицевую панель
- пропустить сетевой провод через кабельное отверстие 1 в корпусе вентилятора
- снять изоляцию проводов на длине 5-7 мм
- вставить провода в клеммник X, зажать их винтами
- закрепить провода при помощи кабельного зажима 2
- совместить фиксаторы декоративной панели с пазами в корпусе, закрепить винтом.

**ERA Опция -02 (рис. 10)**

- снять декоративную лицевую панель вентиляторов
- установить выключатель S3 на корпус вентилятора
- присоединить провода, вставив штыревые наконечники 3 к выключателю S3
- пропустить сетевой провод через кабельное отверстие 1 в корпусе вентилятора
- снять изоляцию проводов на длине 5-7 мм
- вставить провода в клеммник X2, зажать их винтами
- закрепить провода при помощи кабельного зажима 2
- совместить фиксаторы декоративной панели с пазами в корпусе, закрепить винтом.

**EURO (рис. 11-12)**

- снять декоративную лицевую панель вентиляторов
- пропустить сетевой провод через кабельное отверстие 1 в корпусе вентилятора
- снять изоляцию проводов на длине 5-7 мм
- вставить провода в клеммник X, зажать их винтами
- закрепить провода при помощи кабельного зажима 2
- совместить фиксаторы декоративной панели с пазами в корпусе, закрепить винтом.



Техническое обслуживание

- отключить вентилятор от сети;
- демонтировать вентилятор, отсоединив его от воздуховодов и сняв с места установки;
- в случае сильного загрязнения снять крыльчатку вентилятора;
- протереть все детали из пластмассы мягкой тканью, смоченной в мыльном растворе, не допускается попадание моющего раствора на электродвигатель;
- протереть все поверхности насухо;
- собрать вентилятор и установить на место.

Правила хранения и транспортировки

Храните вентилятор необходимо только в упаковке предприятия-изготовителя в вентилируемом помещении при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80% (при T=25°C). Срок хранения - 5 лет с момента изготовления.

Транспортируют изделия любым видом транспорта при условии защиты потребительской или транспортной тары от прямого воздействия атмосферных осадков, отсутствия смещения транспортных мест во время транспортировки, отсутствия взаимных ударов при транспортировании и обеспечения сохранности вентиляторов. Транспортировка осуществляется в соответствии с правилами, действующими для данного вида транспорта.



Утилизация

Данный прибор имеет маркировку согласно европейской директиве 2002/96/EC по утилизации старых электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Этой директивой определены действующие на всей территории ЕС правила приема и утилизации старых приборов.

Срок службы

Установленный срок службы - 5 лет.

Гарантия изготовителя

Вентиляторы произведены ООО «ЭРА» в соответствии с ТУ 3468-001-96059883-2010, а также действующими нормами и стандартами.

Производитель гарантирует нормальную работу вентилятора в течение 5 лет со дня продажи в розничной торговой сети при условии выполнения правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и других требований на-

стоящей инструкции. При отсутствии отметки о дате продажи, гарантийный срок исчисляется от даты изготовления.

В случае появления нарушений в работе вентилятора по вине изготовителя в течение гарантийного срока потребитель имеет право на замену вентилятора на предприятии-изготовителе при условии совпадения серийных номеров на изделии и в паспорте.

Наличие фирменной заводской типовой таблички на приборе обязательно! Пожалуйста, убедитесь в ее наличии и сохраните ее на приборе в течение всего срока службы прибора.

Для подтверждения даты покупки прибора при гарантийном обслуживании или предъявлении иных предусмотренных законом требований, убедительно просим Вас сохранять документы о покупке (чек, квитанцию, иные документы, подтверждающие дату и место покупки).

Замена производится по адресу:

390047, Россия, г. Рязань, ул. Новоселковская, 17

Тел./факс: (4912)24-16-00,

E-mail: sale@era.trade,

www.era.trade

Комплект поставки

- Вентилятор в сборе
- Паспорт/Инструкция по эксплуатации
- Коробка упаковочная
- Дюбель с саморезом - 4 шт. (для крепления вентиляторов) (кроме PROFIT)
- Саморезы - 2 шт. (для крепления скобы) (кроме PROFIT)
- Скоба - 1 шт. (кроме PROFIT)
- Тяговый выключатель - 1 шт. (для моделей ERA-02)

Possible problems and solutions / Мүмкін болатын ақаулар және оларды жою тәсілдері / Возможные неполадки и способы их устранения.

Malfunction / Ақаулық / Неисправность	Probable cause / Үқытмал себебі / Вероятная причина	Remedy / Жою тәсілі / Способ устранения
When connected to the power grid, the fan does not rotate, does not respond to controls. / Желігі қосылған кезде жедеткіш айналмайды, басқару органдарына әсер етпейді. / При подключении к сети вентилятор не вращается, не реагирует на органы управления.	The mains supply is not connected. / Қоректендіргіш жели қосылмаган. / Не подключена питающая сеть.	It is necessary to consult a specialist. / Маманға жүгінү қажет. / Необходимо обратиться к специалисту.
Low air flow. / Төмен аяу шығыны. / Низкий расход воздуха.	Internal connection fault. / Ішкі қосылудағы ақаулық. / Неисправность во внутреннем подключении.	Clean the ventilation system. / Жедету жүйесін тазалаңыз. / Очистите систему вентиляции.
	The impeller is blocked. / Қанатша ластанған. / Засорена крыльчатка.	Clean the impeller. / Қанатшаны тазалаңыз / Очистите крыльчатку.
Increased noise or vibration. / Жогары шу немесе діріл. / Повышенный шум или вибрация.	The fan is not fixed or incorrectly mounted. / Жедеткіш бекітілмеген немесе дұрыс орнатылмagan. / Вентилятор не закреплен или неверно смонтирован.	Correct the installation error. / Монтаждау қатесін жойыңыз. / Устраниите ошибку монтажа.
	The ventilation system is clogged. / Жедету жүйесі ластанған. / Засорена система вентиляции.	Clean the ventilation system. / Жедету жүйесін тазалаңыз. / Очистите систему вентиляции.



ATTENTION!

The fan and the service controlling equipment has to be isolated from power supply during the installation time and service.

САҚТАНДЫРУ!

Жедеткіш пен комекші тексергіш құрылғысы кұрастырып монтаждау және/немесе күті уақытында электр қуат көзінен ажыратылып қойылуы қажет.

ВНИМАНИЕ!

Вентилятор и вспомогательное контролирующее оборудование должно быть изолировано от электропитания во время установки и/или обслуживания.

«ERA» LLC
390047, Novoselkovskaya street, 17,
Ryazan city, Russia
tel. (4912) 24-16-00,
e-mail: sale@era.trade,
www.era.trade

«ЭРА» ЖШК
390047, Ресей, Рязань к.,
Новошелковская 17
тел. (4912) 24-16-00,
e-mail: sale@era.trade,
www.era.trade

ООО «ЭРА»
390047, Россия, г. Рязань,
Новошелковская д.17
тел. (4912) 24-16-00,
e-mail: sale@era.trade,
www.era.trade



Edition from 04.02.2019

(EN) (KZ) (RU)

Approval certificate/ Қабылдау бойынша құжаттама / Свидетельство о приемке

Вентилятор признан годным к эксплуатации/ The fan is recognized suitable for operation/ Желдектіш қолдану үшін жарамды болады деп бағаланған

Type \ Option	COMFORT 4	COMFORT 5	DISC 4	DISC 5	FAVORITE 4	FAVORITE 5	FLOW 4	FLOW 5	FLOW 150	FLOW 6	E100	E125	E150	ERA 4	ERA 5	ERA 6	PROFIT 4	PROFIT 5	PROFIT 150	PROFIT 6	NEO 4	NEO 5	NEO 6	EURO 4	EURO 5	EURO 6	EURO 4A	EURO 5A	EURO 6A
No optoins																													
-01																													
-02																													
ET																													
ETF																													
HT																													
12V																													
BB																													
C																													
MRe																													
S																													
A																													

Sold/ Сатылды / Продан

Name of company, shop stamp/ Сату орынның аты, дүкен мөрі / Наименование предприятия торговли, штамп магазина:

Serial number/ Сериялық нөмірі / Серийный номер:

Sale date/ Сату уақыты / Дата продажи:

Date manufacture/ Шығарылған уақыты / Дата изготовления :

Mark of Quality Department/ Техникалық бақылау белгімінің белгісі / Отметка контроля:

«ERA» LLC reserves the right to make changes without notification/ «ЭРА» ЖШК ешбір хабарлама бермей отыра
өзгертулерді енгізуге құқылы / ООО «ЭРА» сохраняет за собой право вносить изменения без уведомления.