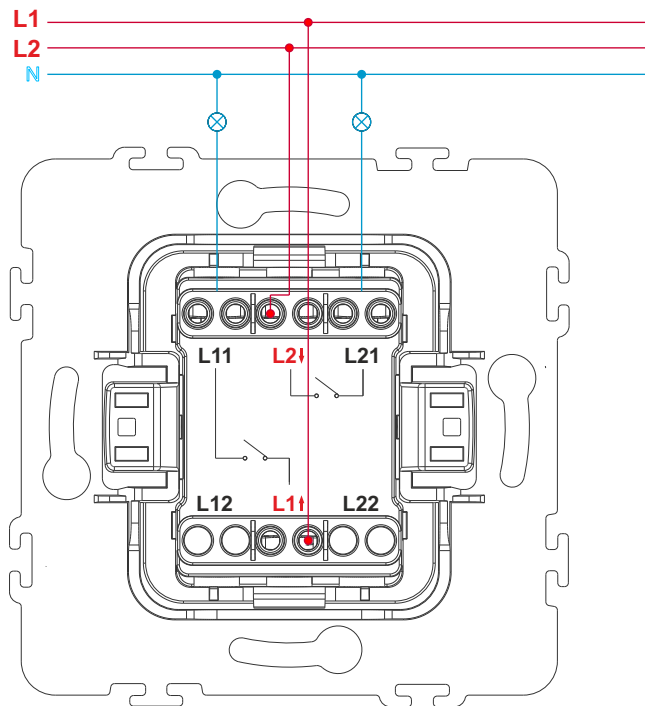
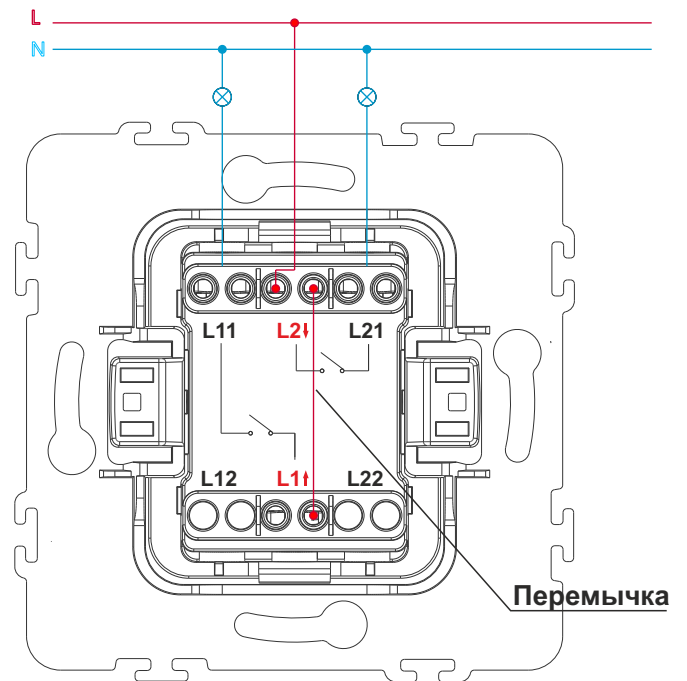
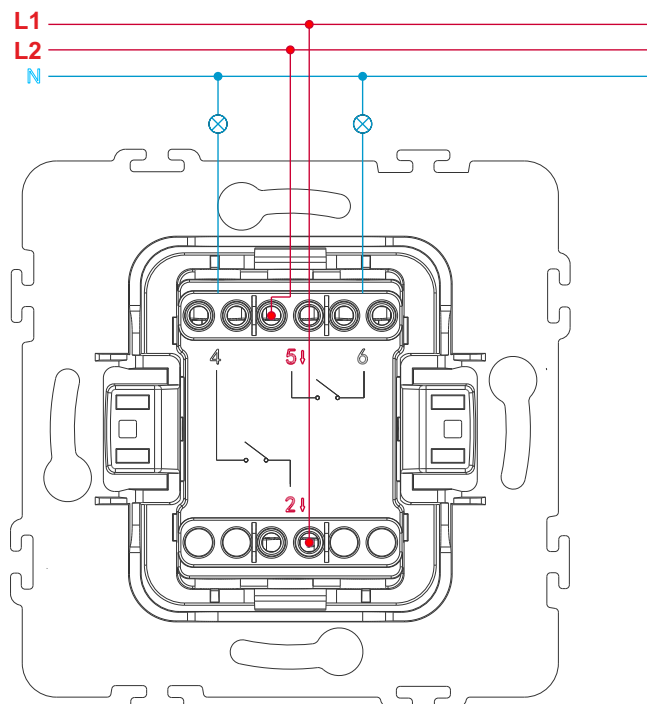



Выключатель двухклавишный

Вариант подключения двух фаз

Вариант подключения одной фазы

При подключении одной фазы требуется установка перемычки (кабель не менее 0,75 мм кв.) между клеммами L1 и L2.

Выключатель двухклавишный

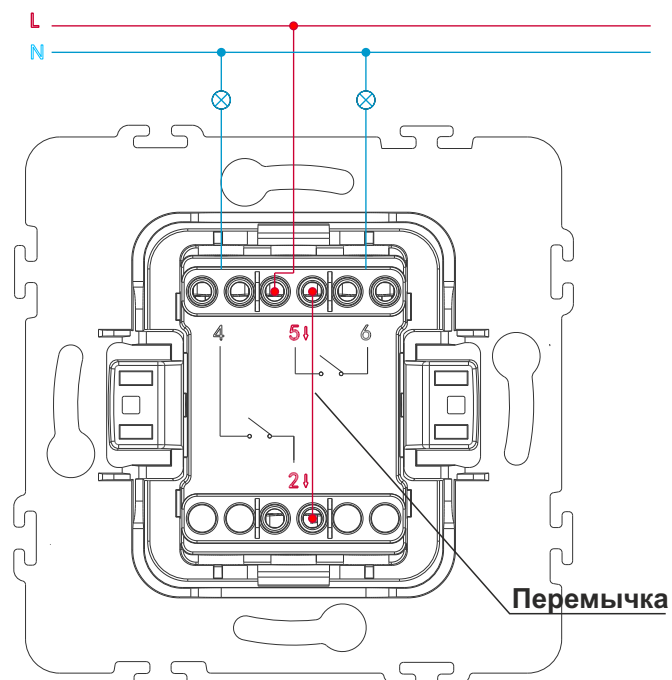

Вариант подключения двух фаз



Вариант подключения одной фазы

При подключении одной фазы требуется установка перемычки (кабель не менее 0,75 мм кв.) между клеммами L1 и L2.